

Łęka Opatowska, dnia 14.09.2022r.

**Projektowanie i Nadzorowanie Robót
ul. Podzamcze 4
68-400 Wieruszów**

**Warunki wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Raków dz. nr 58,59/9 i 66 obręb Raków:**

I. Sieć wodociągowa.

1. Zasilanie przewidywanej linii wodociągowej z wodociągu Marianka Siemieńska, (droga powiatowa 5697P) sieć wodociągowa z rury PE100 o średnicy nie mniejszej niż 110mm,
2. Na włączeniu zastosować zasuwę;
3. Podziemne przewody linii wodociągowej ułożyć na głębokości min 150 cm;
5. Zachować odległości od istniejących sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej.

1. Włączenie do studzienki istniejącej w drodze powiatowej nr 5679P, miejsce włączenia ustali projektant;
2. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych oraz tworzyw sztucznych zakończonych włazami żeliwnymi o odpowiedniej klasie obciążenia.
3. Kanalizacja grawitacyjna z rur i kształtek PCV SN 8 lite.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Tomasz Jerczyński
Kierownik Referatu Budownictwa
Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej uzgodnić z właścicielem sieci.

Sporządził
Jerczyński Tomasz

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
podpis

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: ul. Akcyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
NIP 619-194-50-50, REGON 250855481

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA ¹

Imię i nazwisko lub nazwa: Adam KOPIS
Kraj: POLSKA Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: KĘPIŃSKI Gmina: ŁĘKA OPATOWSKA
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: 63-645 Poczta: ŁĘKA OPATOWSKA

3. DANE NIERUCHOMOŚCI ²

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: KĘPIŃSKI Gmina: ŁĘKA OPATOWSKA
Ulica: Nr domu:
Miejscowość: RAKÓW Kod pocztowy: 63-645
Identyfikator działki ewidencyjnej ³: 58, 59/9, 66, 26

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia):

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

¹ Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

² W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

³ W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

podpis

4

Łęka Opatowska, dnia 17.10.2022r.

UZGODNIENIE

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej uzgadnia projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków - w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg gminnych położonych na działkach nr 58 i 26 - bez uwag.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
podpis

Do: **Henryk Marciniak**

Temat: **Uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raków dz. nr 58, 59/9, 66, 26.**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 21.10.2022 r. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 28.10.2022 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Adrianna Kowalak

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP: 7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawę prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
podpis



WTINEA – 7708

Wysogotowo, 28.10.2022 r.

Henryk Marciniak

Dotyczy: Uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raków dz. nr 58, 59/9, 66, 26.

**FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 27.10.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable abonenckie.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com

Fiberhost S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 222 22 11

Infrastruktura
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Fiberhost S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 222 22 11

Fiberhost S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 222 22 11



6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A.
7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A.
10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24⁰⁰ do 6⁰⁰).
11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.
14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we



własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której FIBERHOST S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Adrianna Kowalak

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP 7791002618 REGON 630239880
KRS 0009056936

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnień:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fiberhost S.A.
ul. Kłopoty 15
62-081 Przeźmierowo
31-Przeźmierowo

ul. Kłopoty 15
62-081 Przeźmierowo

ul. Kłopoty 15
62-081 Przeźmierowo
31-Przeźmierowo

NIP 7791002618
REGON 630239880
KRS 0009056936



Słupia p/Kępnem, dnia 25.10.2022 r.

PZD.446.103.2022.BD

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i ust. 5 i art.40 ust.1 i 2 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm./ oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./ oraz uchwały Nr 1.V.2014 z dnia 05.12.2014 roku, Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem do załatwienia w imieniu Zarządu Powiatu wszelkich spraw z zakresu obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2022 r. /doręzonego w dniu 17.10.2022 r. /

GMINA ŁĘKA OPATOWSKA ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków” w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków

z e z w a ł a m

na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków” w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków zgodnie z przebiegiem naniesionym na przedłożonym załączniku graficznym – kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500

Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków

1. należy uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem ul. Katowicka 8, Słupia p/Kępnem, 63-604 Baranów decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 5697 w m. Raków stosownie do art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm./ załączając oświadczenie o zgłoszeniu prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zastosowaniu trybu wynikającego z art. 29a ww. ustawy Prawo Budowlane. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o **zatwierdzony projekt organizacji ruchu** lub informację o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót.
2. Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie zgodnie z § 2 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz.U. Nr 140, poz. 1481/ określi warunki przywrócenie pasa drogowego, a w szczególności zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie a art.40 ust.15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez Inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zm./.

3. Decyzja za zajęcie pasa drogowego – określająca cel zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wydana zostanie w PZD w Kępnie zgodnie z art.40 ust.2 pkt 1 i 2, ust. 3,4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Zakończenie robót określonych w/w decyzji administracyjnej, należy zgłosić w PZD w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępem ul. Katowicka 8 – celem dokonania odbioru.
4. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji- w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie, umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

**W przypadku przebudowy drogi Właściciel sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przebuduje na własny koszt zgodnie z wymogami zarządcy drogi.
Sposób odbudowy pasa drogowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.**

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 17.10.2022 r. /doręczonym w dniu 17.10.2022 r./ **GMINA**

ŁĘKA OPATOWSKA ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków” w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków .

Do w/w wniosku została dołączona kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków.

Zgodnie z art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity: Dz.U z 2021 r poz. 1376 ze zm./ w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust.7, wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń i infrastruktury, o której mowa w ust.1a wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 5697 P w miejscowości Raków a tym samym zarządca drogi powiatowej zezwala na umieszczenie zgodnie z załączoną kopią mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 .

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie – w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm/.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zastosowania trybu wynikającego z art.29a ww. ustawy Prawo Budowlane.


P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z cz. III p.44 kolumna IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 /.

Otrzymują:

1. GMINA ŁĘKA OPATOWSKA
ul. Akacyjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
2. a/a / odp.l.dz. 3352/

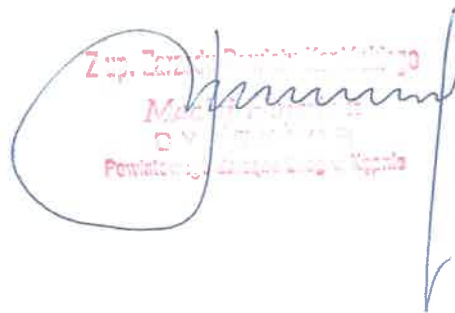



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "Zam. Zespołu Powiatowego Nadzoru Budowlanego", "Miejski Urząd Gminy", "Łęka Opatowska", and "Powiat Kalisz".

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DECYZJI nr PZD.446.103.2022.BD

Sposób odbudowy pasa drogowego:

1. Omawiane urządzenia należy lokalizować zgodnie z załączonym planem.
2. W razie konieczności zajęcia części jezdni, chodnika lub pobocza w celu wykonania przedstawionych w projekcie zadań do obowiązków Inwestora należy całkowita odbudowa jezdni, chodnika i pobocza w następującym zakresie:
 - a) **nawierzchnia jezdni i chodników**
 - uzupełnienie podbudowy na szerokości wykopów kruszywem łamanym /granit lub bazalt/ o łącznej grub. min. 23 cm,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej – warstwy wiążącej o grub. min. 2 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej stanowiącą podkład dla warstwy ścieralnej; wykonanie warstwy wyrównawczej musi spełniać obowiązujące warunki techniczne w szczególności w zakresie zachowania spadków poprzecznych i podłużnych,
 - wykonanie nakładki asfaltowej – warstwy ścieralnej o grub. min. 5 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej,
 - regulacja studni i wpustów deszczowych do nowych rzędnych nawierzchni jezdni
 - odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej na całej szerokości chodnika.
 - regulacja obrzeży betonowych i krawężników betonowych polegająca na wykonaniu nowej ławy betonowej z oporem i zamontowaniu nowego obrzeża i krawężnika o parametrach odpowiednio do części istniejącej.
 - b) **odtworzenie poboczy po ułożeniu warstwy ścieralnej**
 - utwardzenie kruszywem łamanym / granit lub bazalt lub „destruk”/ o grub. min. 10 cm i szerokości 1,0 m mechanicznie,
 - c) **odtworzenie rowów**
 - odmulenie oraz wyprofilowanie skarp i dna do stanu zapewniającego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 - d) **odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego**
 - wykonanie nowego oznakowania poziomego
 - naprawa, uzupełnienie lub montaż nowych elementów oznakowania pionowego.
3. **Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogi powiatowej** W przypadku przebudowy drogi Właściciel sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebuduje na własny koszt zgodnie z wymogami Zarządcy drogi.
4. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem.

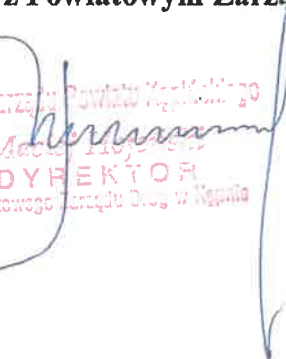
Z up. Zarządu Powiatu Kępskiego 10
Miejscowość: Kępno
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

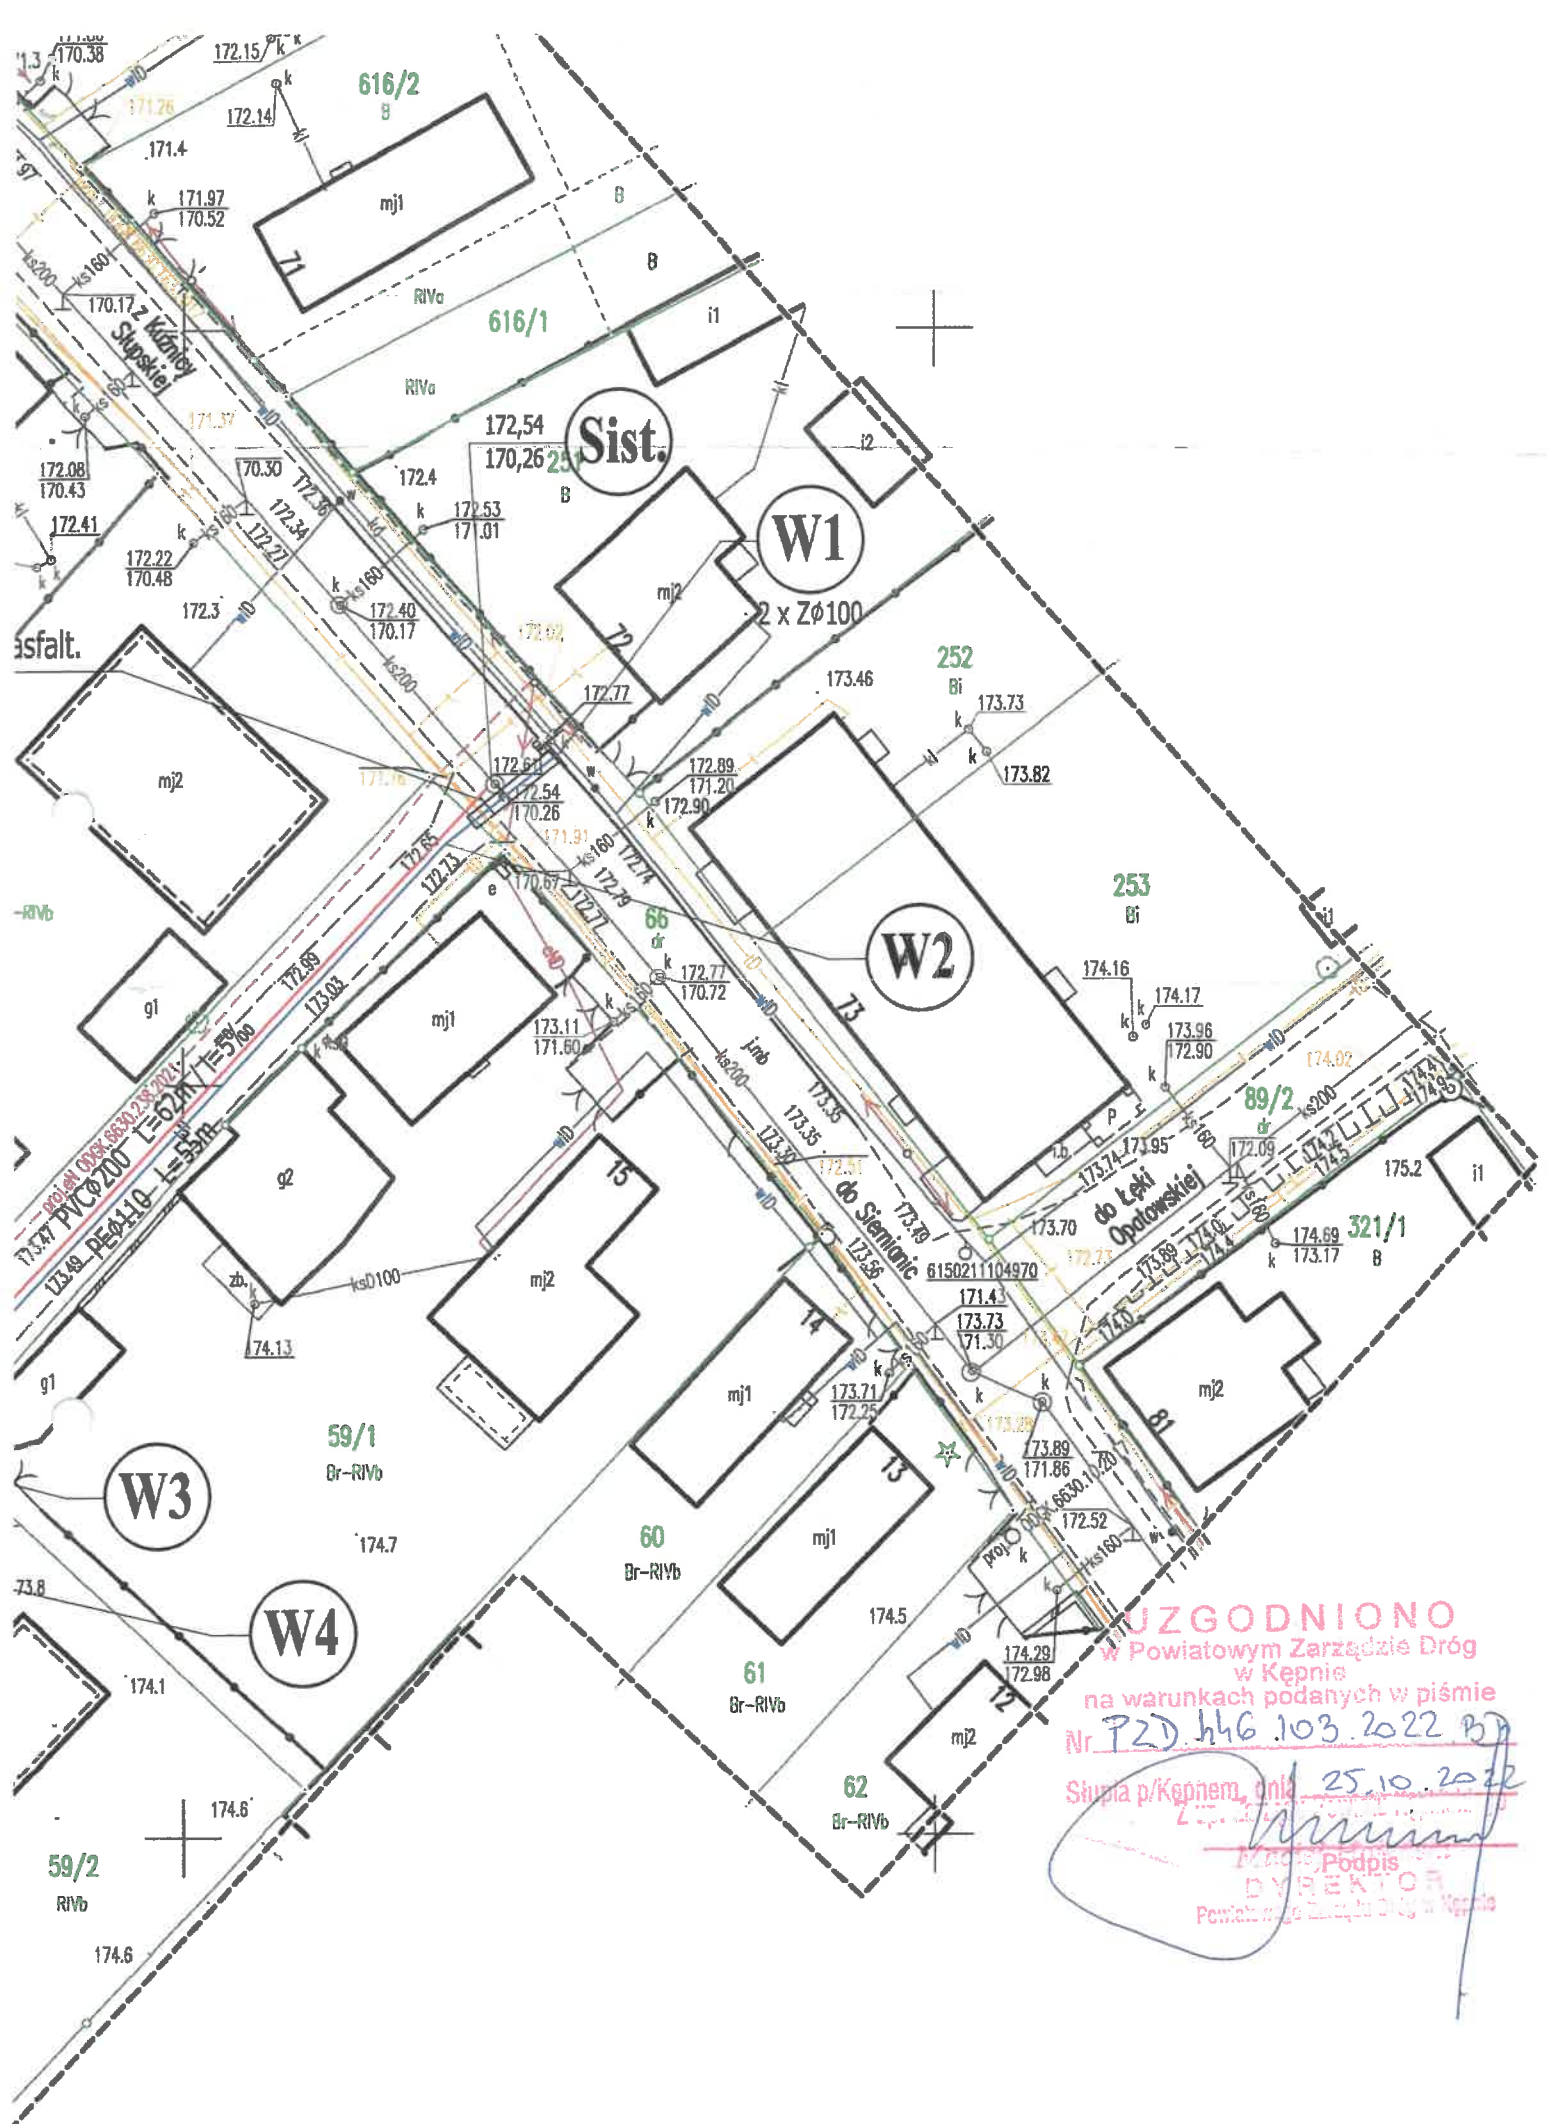

STAROSTA KĘPIŃSKI
63-600 KĘPNO

Kępno , 2022 - 11 - 09

ODGK.6630.262.2022

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej dot. sprawy Nr ODGK.6630.262.2022

Na podstawie art. 7d pkt2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990, j.t. ze zm.) w dniu 09.11.2022r. *) w Starostwie Powiatowym w Kępnie – Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadzono naradę koordynacyjną w sposób: ~~tradycyjny~~ / mieszany, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej / ~~elektroniczny (zdalny) **~~). Naradzie koordynacyjnej przewodniczył i protokołował Marek Hofman - Inspektor w/w Wydziału .

dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: **sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (odcinki – rozbudowa; koordynacja/ uzgodnienie nie obejmuje przykanalików/ przyłączy) ;**

zlokalizowanego : **Raków** – gmina **Łęka Opatowska ;**

wnioskodawca : **Projektowanie i Nadzorowanie Robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ul. Podzamcze Nr 4, 98 – 400 Wieruszów ;**

na podstawie zlecenia z dnia : 02.11.2022r.

znak : bez numeru

data wpływu zlecenia : 03.11.2022r.

STANOWISKA (UWAGI I ZALECENIA) DO W/W OBIEKTU , UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ – POWIADOMIONYCH I OBECNYCH (oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powód uczestnictwa w naradzie/imię i nazwisko/podpis):

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie
bez uwag - z uwagami

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem – **Załącznik Nr 4/B.**

3. Starostwo Powiatowe w Kępnie – Wydział Architektury i Budownictwa
bez uwag - z uwagami

PODINSPEKTOR
[Podpis]
Mirosław Gąszczak



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

4. Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIK NR 8/8.*

5. „ENERGA – OPERATOR” S.A. – Oddział w Kaliszu – RD Kępno

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIK NR 3/8.*

6. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIK NR 7/8.*

7. „NETIA” S.A.

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIK NR 1/8.*

8. Orange Polska S.A.

~~bez uwag~~ - z uwagami - zgodnie z uzgodnieniem

9. PSG Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu – Gazownia w Ostrowie Wlkp.

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIK NR 2/8.*

10. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu / Fiberhost S.A. w Poznaniu

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - *ZALĄCZNIKI NR: 5/8; 6/8*

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

11. Starostwo Powiatowe w Kępnie – Wydział G.K.K. i G.N.

bez uwag - z uwagami

NARADA KOORDYNACYJNA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA METODĄ HYBRYDOWĄ, TZN. W CZĘŚCI TRADYCYJNIE, A W CZĘŚCI "ZDALNIE" ELEKTRONICZNIE PATRZ NASY/ZAŁĄCZNIKI POSZCZEGÓLNYCH W/W PODMIOTÓW. (UZGODNIONO POZYTYWNIEM - POD WARUNKAMI - PATRZ PICT./ ZAŁĄCZNIKI NR : 2,4,5,6,7,9,10).

protokolant:

INSPEKTOR

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotów – treść protokołu z narady koordynacyjnej została z nimi uzgodniona) :

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE.
URZĄD MIASTA I GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ.
"ENERGA-OPERATOR" S.A. - ODDZIAŁ W KALISZU - RD KĘPNO.
"OSWIECZENIE UCZNE I DROGOWE" Sp. z o.o. w KALISZU.
"NETIA" S.A.
PSG Sp. z o.o. - ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W POZNANIU - GAZOWNIA W OSTROWIE WL.
WIELKOPOLSKA FIEC SZEROKOPASOWA W POZNANIU / FIBERHOST S.A. W POZNANIU.

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotów) :

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KĘPNIE.
ORANGE POLSKA S.A.

W/w projektowany obiekt - UZGODNIONO *)

~~UZGODNIONO JAKO NIEPRZEWIDZIANE *)~~

Na tym protokół zakończono.

Podpisy uczestników Narady Koordynacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3) *Chasim*
- 4)
- 5)

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

- 6)
7)
8)
9)
10).....

M.H. tel. 62 7828-920

*) lub: do dnia (w przypadku narady zdalnej)
**) niepotrzebne skreślić

Przewodniczył i protokółował :

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

ODPIS

Od: Taraska Paweł <Pawel.Taraska@netia.pl>
Wysłano: wtorek, 8 listopada 2022 16:35
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: ODP: [EXT] CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!!
(od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój
Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;
Załączniki: Kępno_LISTA TEMATÓW NARADA KOORDYNACYJNA 08.11.2022.pdf

pozdrawiam Paweł Taraska
tel. 504 231 288 "

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>
Wysłane: wtorek, 8 listopada 2022 12:41

[Redacted content]

Temat: [EXT] CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) -
Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

**UWAGA ! Proszę o przesłanie koordynacji / uzgodnienia
najpóźniej w dniu Narady tj. 09.11.2022r. (PILNE) .**

ODGK.6630.1.29.2022

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami
09-11-2022
Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem
Prawoowniczka
narady koordynacyjnej

Z upr. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Lista tematów uzgodnionych przez firmę Netia SA na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kępnie przeprowadzonej drogą elektroniczną w dniu 09.11.2022r.

Nr Sprawy	Stanowisko Netia SA
254/2022	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami -w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Wrocław, ul. Strzegomska 142A -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres nadzory@netia.pl
255/2022	Bez uwag
256/2022	Bez uwag
257/2022	Bez uwag
258/2022	Bez uwag
260/2022	Bez uwag
261/2022	Bez uwag
262/2022	Bez uwag
263/2022	Bez uwag
264/2022	Bez uwag
265/2022	Bez uwag
266/2022	Bez uwag
267/20022	Bez uwag
268/2022	Bez uwag

Uzgadniam treść protokołów z bieżącej narady koordynacyjnej.

Przedstawiciel Netia S.A.
PAWEŁ TARASKA
PAWEŁ TARASKA

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Pakuła Andrzej <andrzej.pakula@psgaz.pl>
Wysłano: środa, 9 listopada 2022 07:49
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r.

ODPIS

Dzień dobry

Pozycja: 1 –

Szczegółowy przebieg gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić Z WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 14 DNI do Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim. ul. Partyzancka 27 tel. (062) 7685600, gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. **PRACE W OBRĘBIE SIECI I PRZYŁĄCZY GAZU PROWADZIĆ WYŁACZNIE RĘCZNIE. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRAC POWIADOMIĆ GAZOWNIĘ W OSTROWIE. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚCI ZGODNE ZE STREFĄ KONTROLOWANĄ GAZOCIĄGU NA PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PONOWNE PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE TAŚMY OSTRZEGAWCZEJ NA GAZOCIĄGU.**

Pozycja: 2 – Bez uwag.

Pozycja: 3 – Bez uwag.

Pozycja: 4 – Bez uwag.

Pozycja: 5 – Bez uwag.

Pozycja: 6 – **ZACHOWAĆ NORMATYWNE ODLEGŁOŚCI OD ZAPROJEKTOWANEJ I UZGODNIONEJ SIECI GAZOWEJ.**

Pozycja: 7 – Bez uwag.

Pozycja: 8 – Bez uwag.


Pozycja: 9 – Bez uwag.

Pozycja: 10 –

Szczegółowy przebieg gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić Z WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 14 DNI do Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim. ul. Partyzancka 27 tel. (062) 7685600, gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. **PRACE W OBRĘBIE SIECI I PRZYŁĄCZY GAZU PROWADZIĆ WYŁACZNIE RĘCZNIE. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRAC POWIADOMIĆ GAZOWNIĘ W OSTROWIE. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚCI ZGODNE ZE STREFĄ KONTROLOWANĄ GAZOCIĄGU NA PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PONOWNE PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE TAŚMY OSTRZEGAWCZEJ NA GAZOCIĄGU.**

Pozycja: 11 –

Szczegółowy przebieg gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić Z WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 14 DNI do Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim. ul. Partyzancka 27 tel. (062) 7685600, gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. **PRACE W OBRĘBIE SIECI I PRZYŁĄCZY GAZU PROWADZIĆ WYŁACZNIE RĘCZNIE. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRAC**



Przewodniczący
narady koordynacyjnej
Marek Hofman
INSPEKTOR

ODPIS
POWIADOMIĆ GAZOWNIĘ W OSTROWIE. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚCI ZGODNE ZE STREFA
KONTROLOWANĄ GAZOCIĄGU NA PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640. ZWRÓCIĆ
UWAGĘ NA PONOWNE PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE TAŚMY OSTRZEGAWCZEJ NA GAZOCIĄGU.

Pozycja: 12 – **Bez uwag.**

Pozycja: 13 – **Bez uwag.**

Pozycja: 14 – **Bez uwag.**

UZGADNIAM TREŚĆ PROTOKOŁÓW Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 09.11.2022 roku.

Z poważaniem

Andrzej Pakuła

Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim

tel. 62 768 56 40

adres korespondencyjny: ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Holman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Załącznik NR 4/8
DO PROTOKOŁU NR 0751.6630.262.22


Od: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>
Wysłano: środa, 9 listopada 2022 10:39
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: uzgodnienie wokanda 09.11.2022
Załączniki: UZGODNIENIE 09.11.2022.docx

ODPIS

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam uzgodnienie spraw – wokanda 09.11.2022
Z poważaniem

Bożena Dziergwa

Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem
Tel. (62) 78 26 802



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

UZGODNIENIE SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 09.11.2022r.

1. Sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami/ sieciami: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej – m. KĘPNO – ul.: DĄBROWSKIEGO, SIKORSKIEGO oraz PARK MIEJSKI (254/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje zgodnie z postanowieniem –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
2. Przyłącze energetyczne NN kablowe do przepompowni ścieków – dot. działki Nr 764 – OLSZOWA – ul. PERŁOWA – gmina KĘPNO (255/22 – bk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
3. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 97/2 – RYCHTAL – ul. NAMYSŁOWSKA (i okolica) – gmina RYCHTAL (256/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 104/22 – ŁĘKA OPATOWSKA („LIPIE”) oraz RAKÓW – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (257/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
5. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 753/4 – ŚWIBA („WIERZBIĘCIN”) – gmina KĘPNO (258/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
6. Sieć/ linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami KRAŻKOWY („KLINY”) – ul.: SOSNOWA, ŚWIERKOWA – gmina KĘPNO (260/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
7. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 439/14 – OSINY („ZOSIN”) oraz KRAŻKOWY – gmina KĘPNO (261/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
8. Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (odcinki – rozbudowa; koordynacja/ uzgodnienie nie obejmuje przykanalików / przyłączy) – RAKÓW – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (262/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje zgodnie z postanowieniem –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
9. Sieć wodociągowa (odcinek – rozbudowa) – POMIANY (KUŹNICA TRZCIŃSKA) – gmina TRZCINICA (263/22 – bk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje zgodnie z postanowieniem –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 631/2 – OSINY – gmina KĘPNO (264/22 – bk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
11. Przyłącza energetyczne NN kablowe dot. działek Nr 407/4 i 406 wraz z odcinkiem linii energetycznej NN kablowej – BARANÓW – ul. EKOLOGICZNA – gmina BARANÓW oraz m. KĘPNO – ul. MŁYŃSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP) (265/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 428/19 – PERZÓW – gmina PERZÓW (266/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje zgodnie z postanowieniem –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 295/14 – PERZÓW – gmina PERZÓW (267/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych
14. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczna oraz sieć wodociągowa (odcinki – rozbudowa; koordynacja/ uzgodnienie nie obejmuje przykanalików / przyłączy) – OLSZOWA – ul. JASPISOWA – gmina KĘPNO (268/22 – sk);
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag –
Bożena Dziergwa – St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamówień publicznych

Potwierdzam uzgodnienie treści protokołów z bieżącej
narady koordynacyjnej.

Bożena Dziergwa – PZD Kępno

Przewodniczący
 narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
 Marek Hofman
 INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
 Wydział Geodezji, Kartografii,
 Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
 z oryginałem

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>
Wysłano: środa, 9 listopada 2022 14:05
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: ODP: CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

Dotyczy spraw: 254/22, 255/22, 258/22, 261/22, 263/22, 268/22.

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 09.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura Fiberhost S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

====

Dotyczy spraw: 257/22, 260/22, 262/22, 265/22, 267/22.

Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fiberhost S.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Fiberhost S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fiberhost S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Fiberhost S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fiberhost S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fiberhost S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej
Z up. Starosty
Marek Hofman
INSPEKTOR

10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fibrehost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

====

Dotyczy spraw: 256/22, 264/22, 266/22.

We wskazanej lokalizacji występuje sieć Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.

Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarządzania Siecią, tel. (61) 222 11 90 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.).
10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Potwierdzam uzgodnienia treści protokołów z bieżącej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Aleksandra Michałek
Specjalista ds. Uzgodnień

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>
Wysłano: środa, 9 listopada 2022 14:08
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: ODP: CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

Dotyczy spraw: 254/22, 255/22, 256/22, 257/22, 258/22, 260/22, 261/22, **262/22**, 263/22, 264/22, 265/22, 267/22, 268/22.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 09.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

=====

Dotyczy spraw: 266/22.

Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt piętnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).
10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Potwierdzam uzgodnienie treści protokołów z bieżącej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek
Specjalista ds. Uzgodnień

tel.: 61 222 11 89, 732 437 402
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>

Wysłane: wtorek, 8 listopada 2022 13:41

[Redacted content]

Temat: CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12 , pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

UWAGA! Mail od nadawcy zewnętrznego.

Jeśli masz wątpliwości, czy jest bezpieczny - prześlij go w formie załącznika na: incydent@fiberhost.com

UWAGA ! Proszę o przesłanie koordynacji / uzgodnienia najpóźniej w dniu Narady tj. 09.11.2022r. (PILNE)

ODGK.6630.1.29.2022

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej

2

Przewodniczący Za zgodność odpisu/kserokopii z oryginałem

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

09-11-2022

24

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out information]

Subject: CZĘŚĆ 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;
Importance: High

UWAGA ! Proszę o przesłanie koordynacji / uzgodnienia najpóźniej w dniu Narady tj. 09.11.2022r. (PILNE) .

ODGK.6630.1.29.2022

**SPIS SPRAW (WOKANDA)
 będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
 w dniu 09.11.2022r.**

1. Sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami/ sieciami: wodociągowa i kanalizacja sanitarnej – m. KĘPNO – ul.: DĄBROWSKIEGO, SIKORSKIEGO oraz PARK MIEJSKI (254/22 – sk) ;
2. Przyłącze energetyczne NN kablowe do przepompowni ścieków – dot. działki Nr 764 – OLSZOWA – ul. PERŁOWA – gmina KĘPNO (255/22 – bk) ;
3. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 97/2 – RYCHTAL – ul. NAMYSŁOWSKA (i okolica) – gmina RYCHTAL (256/22 – sk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 104/22 – ŁĘKA OPATOWSKA („LIPIE”) oraz RAKÓW – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (257/22 – sk) ;
5. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 753/4 – ŚWIBA („WIERZBIĘCIN”) – gmina KĘPNO (258/22 – sk) ;
6. Sieć/ linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – KRAŹKOWY („KLINY”) – ul.: SOSNOWA, ŚWIERKOWA – gmina KĘPNO (260/22 – sk) ;
7. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 439/14 – OSINY („ZOSIN”) oraz KRAŹKOWY – gmina KĘPNO (261/22 – sk) ;
8. Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (odcinki – rozbudowa; koordynacja/ uzgodnienie nie obejmuje przykanalików / przyłączy) – RAKÓW – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (262/22 – sk) ;
9. Sieć wodociągowa (odcinek – rozbudowa) – POMIANY (KUŹNICA TRZCIŃSKA) – gmina TRZCINICA (263/22 – bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 631/2 – OSINY – gmina KĘPNO

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Jęrczyński Tomasz <bgk@leka-opatowska.pl>
Wysłano: środa, 9 listopada 2022 14:43
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: Re: Narada koordynacyjna w dniu 09.11.2022r. - Gmina Łęka Opatowska
Załączniki: Na naradę koordynacyjną 09.11.2022.pdf
Ważność: Wysoka

ODPIS

Dzień dobry.

W załączeniu stanowisko do narady.

Pozdrawiam

W dniu 2022-11-08 13:41, Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie napisał(a):

> UWAGA ! Proszę o przesłanie koordynacji / uzgodnienia najpóźniej w
> dniu Narady tj. 09.11.2022r. (PILNE) .

>
> ODGK.6630.1.29.2022

>
> SPIS SPRAW (
> WOKANDA)

>
> będących przedmiotem - tematem narady
> koordynacyjnej

>
> w dniu
> 09.11.2022r.

>
> * Sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz przyłącza:
> wodociągowe,
>
> kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami/ sieciami: wodociągowa i
> kanalizacji

>
> sanitarnej - m. KĘPNO - ul.: DĄBROWSKIEGO, SIKORSKIEGO oraz PARK

>
>
> MIEJSKI (254/22 - sk) ;

> * Przyłącze energetyczne NN kablowe do przepompowni ścieków - dot.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami
09-11-2022
Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem
Przewodniczący
narady koordynacyjnej
Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

ODPIS

URZĄD GMINY
ŁĘKA OPATOWSKA
ul. Akacyjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
woj. wielkopolskie

Łęka Opatowska, dn. 09.11.2022 r.

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami**

Dotyczy: **ODGK.6630.1.29.2022**

W związku z naradą koordynacyjną odbywającą się w dniu 09.11.2022 r.
przedstawiam stanowisko w następującej sprawie:

1. **Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 104/22 – ŁĘKA OPATOWSKA („LIPIE”) oraz RAKÓW– gmina ŁĘKA OPATOWSKA (257/22 – sk);**

W zakresie dróg gminnych: **zgodnie z uzgodnieniem nr BGK.7230.10.2022 z dnia 25.02.2022r.**

W zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: **zgodnie z uzgodnieniem nr BGK.7021.7.2022 z dnia 25.02.2022r.**


2. **Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej (odcinek – rozbudowa; koordynacja/ uzgodnienie nie obejmuje przykanalików/ przyłączy) RAKÓW– gmina ŁĘKA OPATOWSKA (262/22 – sk);**

W zakresie dróg gminnych: uzgadniam pozytywnie pod warunkiem przywrócenia terenu po wykonaniu prac budowlanych do stanu pierwotnego i złożeniu wniosku o zajęcie pasa drogowego na czas wykonania i umieszczenia w pasie drogowym do Wójta Gminy Łęka Opatowska.

W zakresie istniejących sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnej do protokołu:

- 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania poinformować zarządcę sieci (Urząd Gminy Łęka Opatowska).
- w przypadku kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić przebudowę i wykonać ją na koszt wykonawcy.

Uzgadniam treść zawartą w protokole z dnia 09-11-2022r.



Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Tomasz Jerczyński
Kierownik Referatu Budownictwa
Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Przewodniczący
narady koordynacyjnej**

**Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR**

Łęka Opatowska, dnia 15 listopada 2022 r.

Znak: BGK.6733.6.2022

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503, 1846) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2022 r., Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,

ustalam

dla Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,

warunki i zasady zagospodarowania terenu

dla inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków na części działek nr ewid. 26, 58, 59/9, 66 (obręb Raków) położonych w gminie Łęka Opatowska.

Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza do 330 m.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków do 350 m.

Linie rozgraniczające teren inwestycji pokrywające się z granicą terenu objętego wnioskiem, pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji (Zał. 1),

Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

1. warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- a) Projekt techniczny musi uwzględniać warunki wynikające z:
- ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
 - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655, 1261),
 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 248),

2. warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260) oraz przepisów związanych z ochroną środowiska:

- planowana inwestycja położona jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, 2163) planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z informacją z rejestru gruntów na wnioskowanych działkach są następujące grunty: dr, LIV. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
- zgodnie z postanowieniem Starosty Kępińskiego z dnia 25 października 2022 r., znak: GGN.673.203.2022, inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726) przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska obowiązują inwestora,

3. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej,
- na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

4. obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej – zgodnie z przepisami szczegółowymi na warunkach zarządców sieci i dróg,
- w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci,
- planowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę sieci,

- przy projektowaniu i budowie stosować właściwe odległości od sieci i urządzeń technicznych, a w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem ewentualna przebudowa na warunkach i za zgodą gestora sieci,
- usytuowanie obiektu w obrębie istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia winno być zgodne z obowiązującymi przepisami,
- zgodnie z postanowieniem z dnia 27 października 2022 r., znak: PZD.4262.62.2022.JW Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem:

1. W razie konieczności zajęcia jezdni, chodnika lub pobocza do zadań i obowiązków zajmującego pas drogowy należy całkowita odbudowa jezdni, chodnika, pobocza w następującym zakresie:

a. Nawierzchnia jezdni i chodników

- uzupełnienie podbudowy na szerokości wykopów kruszywem łamanym /granit lub bazalt/ o łącznej grub. min. 23 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej – warstwy wiążącej o grub. min. 2 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej stanowiącą podkład dla warstwy ścieralnej; wykonanie warstwy wyrównawczej musi spełniać obowiązujące warunki techniczne w szczególności w zakresie zachowania spadków poprzecznych i podłużnych,
- wykonanie nakładki asfaltowej – warstwy ścieralnej o grub. min. 4 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej,
- regulacja studni i wpustów deszczowych do nowych rzędnych nawierzchni jezdni,
- odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
- nowo projektowane obiekty budowlane przy drogach powiatowych w terenie zabudowanym winny być zlokalizowane co najmniej o 8 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- włączenie do drogi ruchu drogowego winno odbywać się istniejącym zjazdem z drogi powiatowej.

b. Odtworzenie poboczy

- utwardzenie kruszywem łamanym /granit lub bazalt lub „destrukt”/ o grubości min. 10 cm i szerokości min 75 cm,

c. Odtworzenie rowów

- Odmulenie oraz wyprofilowanie skarp i dna do stanu zapewniającego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem,

d. Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego,
- Naprawa, uzupełnienie lub montaż nowych elementów oznakowania pionowego,

2. Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

W przypadku wykonywania robót przekopem otwartym należy:

- Wykonać podbudowę na szerokości min. 1,5 m od osi wykopu z każdej strony z kruszywa łamanego /granit lub bazalt/ o łącznej grubości min. 23 cm,
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm na szerokości wykopu min. 3 m.
3. W przypadku przebudowy drogi Właściciel sieci przebuduje na własny koszt zgodnie z wymogami Zarządcy drogi.
 4. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie.

5. ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

Na etapie projektu budowlanego należy zapewnić wymagania ochrony interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Lokalizowanie planowanej inwestycji na terenie prywatnym wymaga uzyskania pisemnej zgody właściciela na wejście w teren oraz trwałe umieszczenie urządzeń związanych z inwestycją.

Inwestycja nie może powodować ograniczeń w prawidłowym zagospodarowaniu terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:

- inwestycja powinna minimalizować negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

7. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- wnioskowane działki nie znajdują się w terenie górniczym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny (Załącz. 1), sporządzony w skali 1:1000.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków na części działek nr ewid. 26, 58, 59/9, 66 (obręb Raków) położonych w gminie Łęka Opatowska.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846), za cel publiczny uznaje się między innymi budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Przedmiotową inwestycję należy traktować zatem jako cel publiczny, który podlega procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się

realizację inwestycji oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz mając na uwadze fakt, iż inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 5 ww. ustawy, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 decyzję (projekt decyzji) należy uzgodnić z:

- Starostą Kępińskim postanowieniem z dnia 25 października 2022 r., znak: GGN.673.203.2022,
- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), uzgodnienie uważa się za dokonane,
- Związkiem Spółek Wodnych w Kępnie, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), uzgodnienie uważa się za dokonane,
- Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie Słupia p/Kępnem, postanowieniem z dnia 27 października 2022 r., znak: PZD.4262.62.2022.JW.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Łęka Opatowska w terminie 14- tu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolniono od opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt3.....
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
(t.j. Dz. U. z ~~2022~~ r., poz. ~~2142~~ ze zm.)



Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Tomasz Jerczyński
Kierownik Referatu Budownictwa
Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,
2. Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63 – 600 Kępno,
3. a/a.

