


Widok dachu

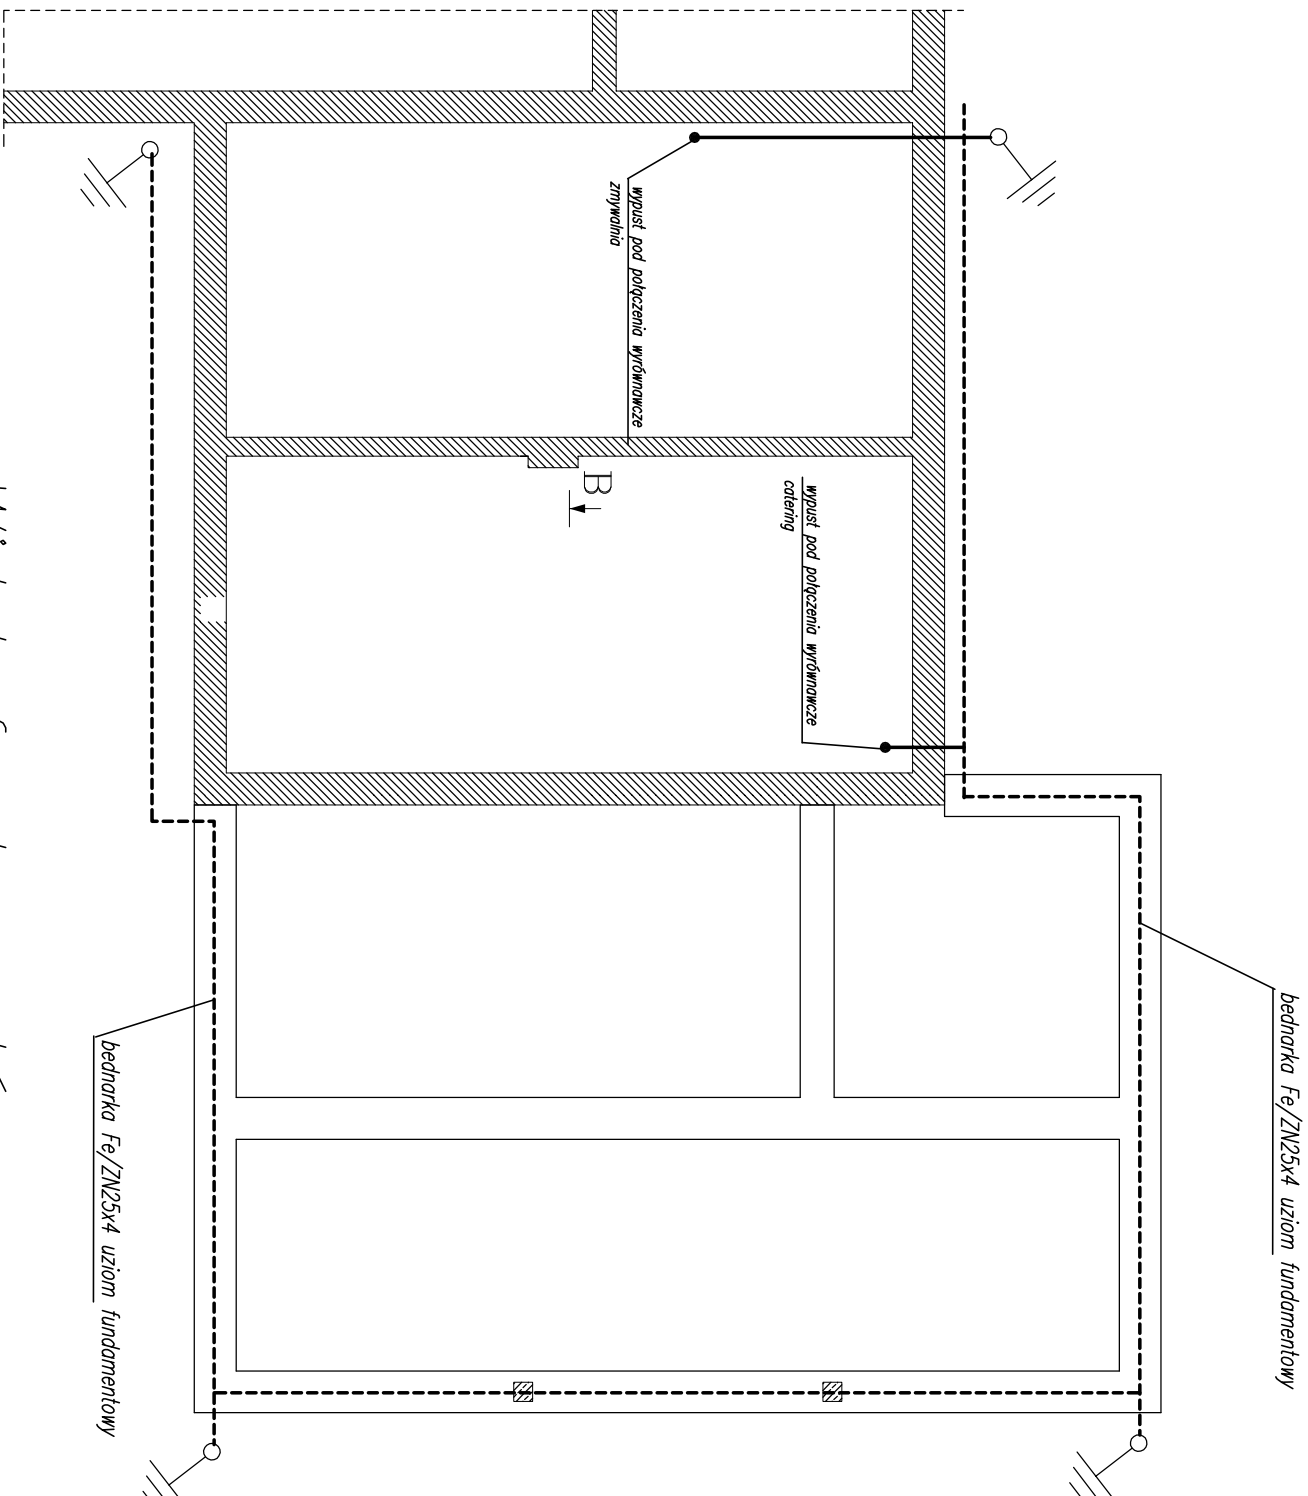

Widok fundamentów

- UWAGI:
1. Część nadziemną instalacji pokazaną na niniejszym rysunku wykonać jako niez izolowaną niską drutem stalowym o średnicy 8mm.
 2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu łączyć z najbliższymi zwodami.

Łączenie z konstrukcją słupa
(naturalnym przewodem odprowadzającym lub z przewodem odprowadzającym)

Plan instalacji odgromowej i uziemiającej				
Przebudowa części budynku OSP Trzebień na kuchnię cateringową z rozbudową o remizę				
Trzebień nr 22, działka nr ew.115		Specjalność		
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
inż. Roman Górecki		WKP/0383/PODE/12		
Opracował		---		
DATA: wrzesień 2017	BRANŻA: elektryczna	SKALA: 1:100	RYS. NR: E4	